

**Prüfbericht Nr. 17/1927**  
**Test report No. 17/1927**



**Currenta GmbH & Co. OHG**  
SEL-ANT-MA-Brandtechnologie  
CHEMPARK, Gebäude B 411  
D-51368 Leverkusen

brandtechnologie@currenta.de  
www.brandversuche.de  
www.fire-testing.eu

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen  
Amtsgericht Köln, HR A 20833



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-14097-01-02

Berichtsdatum  
*Date of report* 2017-12-20

Auftraggeber  
*Client* Wilhelm Wissmann GmbH  
Wigger Andreas  
Arbeitsvorbereitung  
Kapellenweg 91  
46514 Schermbeck, Deutschland  
wigger@wissmann-online.de

Geprüftes Produkt  
*Product tested* Wiboard 1-111

Geprüfte Dicke  
*Thickness tested* 25.0 mm

Prüfverfahren  
*Test method* EN ISO 5659-2:2012  
Kunststoffe – Rauchentwicklung  
Teil 2: Bestimmung der optischen Dichte durch Einkammerprüfung  
Prüfung der Rauchgastoxizität nach EN 45545-2:2013+A1:2015, Anhang C  
EN ISO 5659-2:2012  
Plastics – Smoke generation  
Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test  
Smoke toxicity testing according to EN 45545-2:2013+A1:2015, Annex C

Produktbeurteilung  
*Product assessment* EN 45545-2:2013+A1:2015  
Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen  
Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten  
EN 45545-2:2013+A1:2015  
Railway applications – Fire protection on railway vehicles  
Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components

**Prüfergebnis**  
**Test result**

| Prüfdatum<br><i>Date of test</i> | Bestrahlungsstärke<br><i>Irradiance</i> | Prüfverfahren nach EN 45545-2<br><i>Test method according to EN 45545-2</i> | Kenngroße<br><i>Parameter</i> | Ergebnis<br><i>Result</i> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2017-12-20                       | 50 kW/m <sup>2</sup>                    | T10.01                                                                      | D <sub>s</sub> (4) (-)        | 132                       |
|                                  |                                         | T10.02                                                                      | VOF <sub>4</sub> (min)        | 329                       |
|                                  |                                         | T10.04                                                                      | D <sub>s</sub> max. (-)       | 205                       |
|                                  |                                         | T11.01                                                                      | CIT <sub>G</sub> , 4 min (-)  | 0.11                      |
|                                  |                                         | T11.01                                                                      | CIT <sub>G</sub> , 8 min (-)  | 0.18                      |

  
21.12.2017

Frank Volkenborn  
(Laborleiter Brandtechnologie)  
(Laboratory Manager of Fire Technology Department)



  
21.12.2017

Karl-Heinz Richter  
(Sachbearbeiter Brandtechnologie)  
(Fire Technology Department, Customer Support)

## **Inhalt**

### **Contents**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Produktangaben des Auftraggebers .....                  | 3  |
| 1. <i>Product information provided by the client</i> ..... | 3  |
| 2. Angaben zur Prüfung .....                               | 4  |
| 2. <i>Test details</i> .....                               | 4  |
| 3. Prüfergebnisse .....                                    | 6  |
| 3. <i>Test results</i> .....                               | 6  |
| 3.1 Optische Rauchdichte .....                             | 6  |
| 3.1 <i>Smoke optical density</i> .....                     | 6  |
| 3.2 Rauchgastoxizität .....                                | 8  |
| 3.2 <i>Smoke toxicity</i> .....                            | 8  |
| 3.2.1 Ergebnisse der Gasanalyse .....                      | 8  |
| 3.2.1 <i>Gas analysis results</i> .....                    | 8  |
| 3.2.2 Berechnung des CIT-Werts .....                       | 10 |
| 3.2.2 <i>Calculation of CIT value</i> .....                | 10 |
| 3.2.3 Ergebnis .....                                       | 10 |
| 3.2.3 <i>Result</i> .....                                  | 10 |
| 4. Hinweise .....                                          | 11 |
| 4. <i>Remarks</i> .....                                    | 11 |

## 1. Produktangaben des Auftraggebers

### 1. Product information provided by the client


|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung<br><i>Product designation</i>                        | Wiboard 1-111                                         |
| Handelsbezeichnung<br><i>Trade name</i>                                 | Wiboard 1-111                                         |
| Produktbeschreibung<br><i>Product description</i>                       | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Hersteller/Lieferant<br><i>Manufacturer/supplier</i>                    | Wissmann                                              |
| Art des Produkts<br><i>Type of product</i>                              | Verbundwerkstoff<br><i>Composite product</i>          |
| Probekörperaufbau<br><i>Specimen construction</i>                       | 23.5 mm Birke Multiplex einseitig mit 1,5 mm HPL-Abet |
| Datenblatt/Zeichnung Nr.<br><i>Data sheet/drawing No.</i>               | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Farbe<br><i>Color</i>                                                   | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Dicke<br><i>Thickness</i> (mm)                                          | 25                                                    |
| Flächenbezogene Masse<br><i>Mass per unit area</i> (kg/m <sup>2</sup> ) | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Dichte<br><i>Density</i> (kg/m <sup>3</sup> )                           | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Einsatzbereich<br><i>Field of application</i>                           | Konstruktive Verkleidung im Schienenfahrzeug          |
| Installationsbedingungen<br><i>Mounting conditions</i>                  | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Zu prüfende Probekörperfläche<br><i>Specimen face to be tested</i>      | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |
| Weitere Angaben<br><i>Further details</i>                               | Keine Angabe<br><i>Not stated</i>                     |

## 2. Angaben zur Prüfung

### 2. Test details

#### Probekörper

#### Test specimens
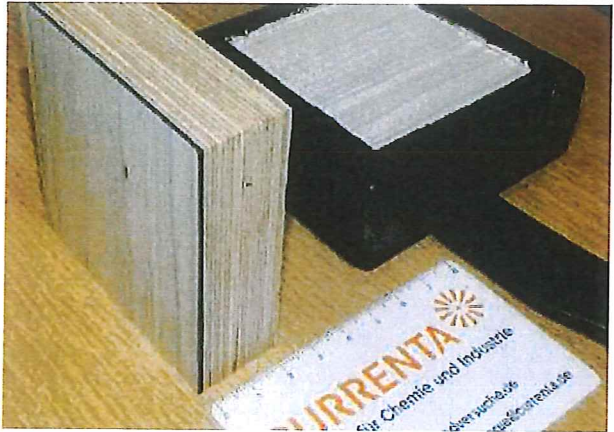
|                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Auftrags-Nr.<br>Order No.                                 |                                             | L71028B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Datum des Probekörpereingangs<br>Date of specimen receipt |                                             | 2017-12-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Konditionierung<br>Conditioning                           |                                             | $\geq 48 \text{ h}$ bei $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ und $(50 \pm 5) \% \text{ r. F.}$<br>$\geq 48 \text{ h}$ at $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and $(50 \pm 5) \% \text{ RH}$                                                                                                                                |      |
| Messdaten<br>Measured data                                | Länge<br>Length                             | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.3 |
|                                                           | Breite<br>Width                             | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.3 |
|                                                           | Dicke<br>Thickness                          | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.0 |
|                                                           | Flächenbezogene Masse<br>Mass per unit area | (kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.6 |
| Farbe<br>Color                                            |                                             | Ähnlich RAL 7044 - Seidengrau<br>Similar to RAL 7044 - Silk grey                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Foto<br>Photograph                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Anmerkungen<br>Remarks                                    |                                             | Keine<br>None                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Rückstellmuster<br>Reference specimen                     |                                             | Ein Probekörper wurde als Referenzmuster für eine mögliche Verlängerung des Zertifikates nach EU-Verordnung 1302/2014 TSI LOC&PAS eingelagert.<br>A test specimen was stored to serve as a reference sample for a possible extension of the certificate according to EU regulation 1302/2014 TSI LOC&PAS. |      |

**Prüfparameter**  
**Test parameters**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfdatum<br><i>Date of test</i>                                         | 2017-12-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geprüfte Probekörperfläche<br><i>Specimen face tested</i>                | HPL-Seite<br><i>HPL side</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prüfbedingungen<br><i>Test conditions</i>                                | Bestrahlungsstärke: 50 kW/m <sup>2</sup> , ohne Zündflamme<br>Abstand zwischen Probekörper und Kegelheizeinrichtung: 25 mm<br>Probekörperhinterlegung: keine<br>Drahtgitter: nein<br><i>Irradiance: 50 kW/m<sup>2</sup>, without pilot flame</i><br><i>Distance between specimen and cone heater: 25 mm</i><br><i>Specimen backing: none</i><br><i>Wire grid: no</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prüfdauer<br><i>Test duration</i>                                        | 10 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prüfer<br><i>Operator</i>                                                | Karl-Heinz Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abweichungen vom Prüfverfahren<br><i>Deviations from the test method</i> | Keine<br><i>None</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anmerkungen<br><i>Remarks</i>                                            | <p>Die Proben für Prüfungen nach EN ISO 5659-2 werden nach dem folgenden Verfahren vorbereitet:</p> <p>Die mit Aluminiumfolie umhüllten Probekörper mit einer Dicke bis 12,5 mm werden rückseitig mit einer nicht brennbaren Dämmplatte mit einer Dichte von 850 kg/m<sup>3</sup> (CaSi-Platte) und einer Nenndicke von 12,5 mm sowie einer Dämmschicht aus feuerfesten Fasern mit einer Dichte von 65 kg/m<sup>3</sup> (Keramik-Wolle) unter der nicht brennbaren Dämmplatte hinterlegt (wie in ISO 5659-2:2006 beschrieben).</p> <p><i>The specimens for tests according to EN ISO 5659-2 are prepared according to the following procedure:</i></p> <p><i>Wrapped specimens with a thickness up to 12.5 mm are backed with a sheet of non-combustible insulating board (density 850 kg/m<sup>3</sup> and nominal thickness 12.5 mm) and a layer of low-density (nominally 65 kg/m<sup>3</sup>) refractory-fibre blanket under the non-combustible board (as described in ISO 5659-2:2006).</i></p> |

### 3. Prüfergebnisse

#### 3. Test results

##### 3.1 Optische Rauchdichte

##### 3.1 Smoke optical density

Probekörpermasse

*Specimen mass*

|                                              | Versuch 1<br><i>Test 1</i> | Versuch 2<br><i>Test 2</i> | Versuch 3<br><i>Test 3</i> | Mittelwert<br><i>Average</i> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Eingesetzte Masse (g)<br><i>Initial mass</i> | 110.3                      | 111.2                      | 112.2                      | 111.2                        |
| Restmasse (g)<br><i>Final mass</i>           | 89.9                       | 89.9                       | 91.0                       | 90.3                         |
| Massenverlust (g)<br><i>Mass loss</i>        | 20.4                       | 21.4                       | 21.2                       | 21.0                         |

Brandverhalten

*Burning behavior*

|                                                 | Versuch 1<br><i>Test 1</i>          | Versuch 2<br><i>Test 2</i> | Versuch 3<br><i>Test 3</i> | Mittelwert<br><i>Average</i> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Zündung (s)<br><i>Time to ignition</i>          | Keine Zündung<br><i>No ignition</i> | 210                        | 190                        | -                            |
| Verlöschen (s)<br><i>Time to extinguishment</i> | Keine Zündung<br><i>No ignition</i> | > 600                      | > 600                      | -                            |

Schaden

*Damage*



**Rauchdichtemessung**  
**Smoke density measurement**

|                    |       | Versuch 1<br>Test 1 | Versuch 2<br>Test 2 | Versuch 3<br>Test 3 | Mittelwert<br>Average |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| $D_s(4)$           | (-)   | 162                 | 118                 | 117                 | 132                   |
| $VOF_4$            | (min) | 363                 | 325                 | 300                 | 329                   |
| $D_s \text{ max.}$ | (-)   | 356                 | 124                 | 136                 | 205                   |


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Anmerkungen<br>Remarks | Keine<br>None |
|------------------------|---------------|

$D_s(4)$  Spezifische optische Dichte (-) nach 4 min Versuchsdauer  
Specific optical density (-) after 4 min test time

$VOF_4$  Integral der spezifischen optischen Dichte über die ersten 4 min Versuchsdauer (min)  
Integral of the specific optical density over the first 4 min of the test (min)

$D_s \text{ max.}$  Maximale spezifische optische Dichte (-)  
Maximum specific optical density (-)

**Spezifische optische Dichte  $D_s$**   
**Specific optical density  $D_s$**

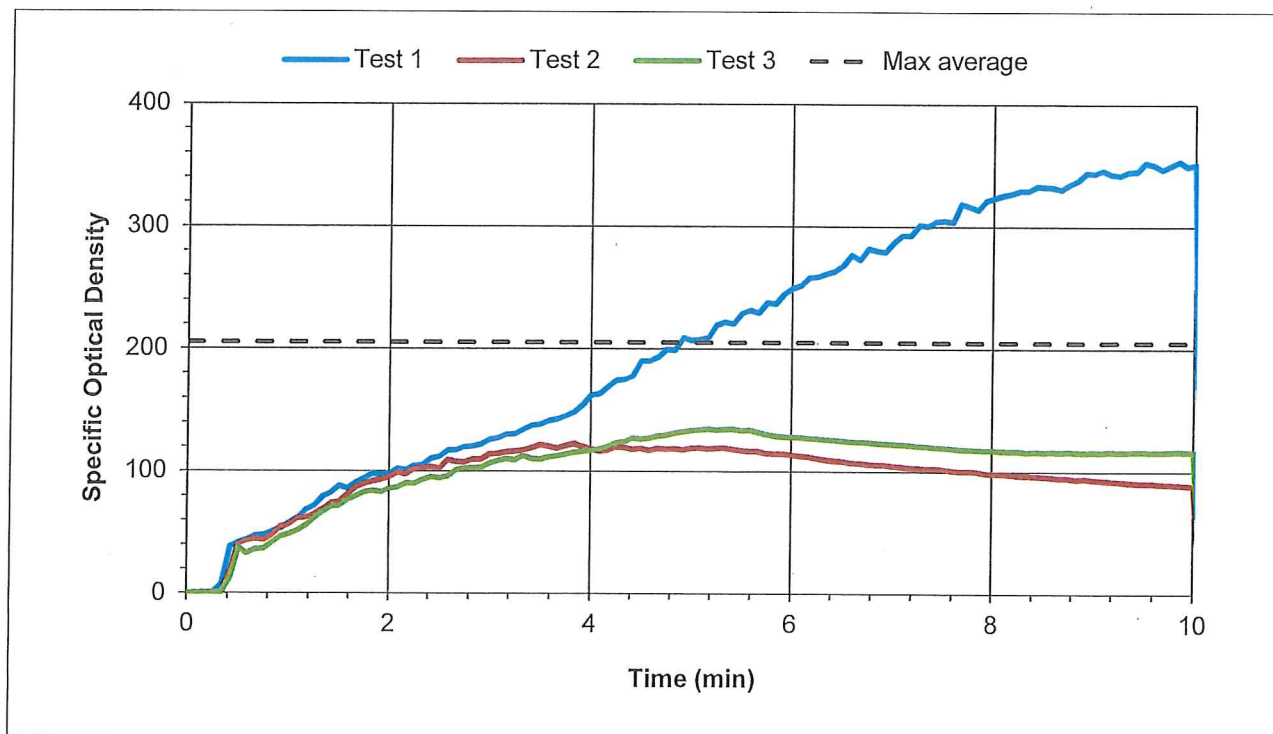

## 3.2 Rauchgastoxizität

### 3.2 Smoke toxicity

#### 3.2.1 Ergebnisse der Gasanalyse

#### 3.2.1 Gas analysis results

##### Einzelergebnisse

##### Individual results

| Proben-<br>nahme<br>Sampling                          | Gas-<br>komponente<br>Gas<br>component | Versuch 1<br>Test 1 |                   |      | Versuch 2<br>Test 2 |                   |      | Versuch 3<br>Test 3 |                   |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|------|
|                                                       |                                        | ppm                 | mg/m <sup>3</sup> | mg/g | ppm                 | mg/m <sup>3</sup> | mg/g | ppm                 | mg/m <sup>3</sup> | mg/g |
| Nach 4 min Versuchsdauer<br>4 min sampling time point | CO <sub>2</sub>                        | 1456                | 2292              | 10.6 | 2487                | 3860              | 17.7 | 3879                | 5933              | 27.0 |
|                                                       | CO                                     | 848                 | 850               | 3.9  | 592                 | 585               | 2.7  | 566                 | 551               | 2.5  |
|                                                       | HF                                     | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HCl                                    | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HBr                                    | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HCN                                    | 53                  | 51                | 0.2  | 47                  | 45                | 0.2  | 40                  | 38                | 0.2  |
|                                                       | NO <sub>x</sub>                        | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | SO <sub>2</sub>                        | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
| Nach 8 min Versuchsdauer<br>8 min sampling time point | CO <sub>2</sub>                        | 5102                | 7916              | 36.6 | 12817               | 19388             | 88.9 | 13247               | 19982             | 90.8 |
|                                                       | CO                                     | 2741                | 2707              | 12.5 | 823                 | 792               | 3.6  | 1050                | 1008              | 4.6  |
|                                                       | HF                                     | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HCl                                    | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HBr                                    | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | HCN                                    | 75                  | 71                | 0.3  | 46                  | 43                | 0.2  | 43                  | 40                | 0.2  |
|                                                       | NO <sub>x</sub>                        | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |
|                                                       | SO <sub>2</sub>                        | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. | n.n.                | n.n.              | n.n. |

ppm Volumenanteil der Gaskomponente  
*Volume fraction of gas component*

mg/m<sup>3</sup> Massenkonzentration der Gaskomponente  
*Mass concentration of gas component*

mg/g Masse der Gaskomponente  
bezogen auf die eingesetzte Probekörpermasse  
*Mass of gas component  
divided by the initial specimen mass*

NO<sub>x</sub> = NO + NO<sub>2</sub> (vgl. EN 45545-2, Anhang C.1)  
= NO + NO<sub>2</sub> (cf. EN 45545-2, Annex C.1)

n.n. nicht nachweisbar  
*not detectable*

Nachweisgrenzen: CO<sub>2</sub> 40 ppm HBr 15 ppm  
*Detection limits:* CO 10 ppm HCN 10 ppm  
HF 10 ppm NO<sub>x</sub> 15 ppm  
HCl 10 ppm SO<sub>2</sub> 5 ppm

**Mittelwerte**  
**Average values**

| Proben-<br>nahme<br>Sampling                          | Gaskomponente<br>Gas component        |                 | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | mg/g |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|------|
| Nach 4 min Versuchsdauer<br>4 min sampling time point | Kohlendioxid<br>Carbon dioxide        | CO <sub>2</sub> | 2607  | 4028              | 18.4 |
|                                                       | Kohlenmonoxid<br>Carbon monoxide      | CO              | 669   | 662               | 3.0  |
|                                                       | Fluorwasserstoff<br>Hydrogen fluoride | HF              | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Chlorwasserstoff<br>Hydrogen chloride | HCl             | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Bromwasserstoff<br>Hydrogen bromide   | HBr             | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Cyanwasserstoff<br>Hydrogen cyanide   | HCN             | 47    | 45                | 0.2  |
|                                                       | Stickoxide<br>Nitrogen oxides         | NO <sub>x</sub> | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Schwefeldioxid<br>Sulfur dioxide      | SO <sub>2</sub> | n.n.  | n.n.              | n.n. |
| Nach 8 min Versuchsdauer<br>8 min sampling time point | Kohlendioxid<br>Carbon dioxide        | CO <sub>2</sub> | 10389 | 15762             | 72.1 |
|                                                       | Kohlenmonoxid<br>Carbon monoxide      | CO              | 1538  | 1502              | 6.9  |
|                                                       | Fluorwasserstoff<br>Hydrogen fluoride | HF              | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Chlorwasserstoff<br>Hydrogen chloride | HCl             | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Bromwasserstoff<br>Hydrogen bromide   | HBr             | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Cyanwasserstoff<br>Hydrogen cyanide   | HCN             | 55    | 52                | 0.2  |
|                                                       | Stickoxide<br>Nitrogen oxides         | NO <sub>x</sub> | n.n.  | n.n.              | n.n. |
|                                                       | Schwefeldioxid<br>Sulfur dioxide      | SO <sub>2</sub> | n.n.  | n.n.              | n.n. |

### 3.2.2 Berechnung des CIT-Werts

#### 3.2.2 Calculation of CIT value

$$CIT_G = 0.0805 \times \sum_{i=1}^{i=8} \frac{c_i}{C_i}$$

$CIT_G$  Konventioneller Toxizitätsindex (-) für allgemeine Komponenten  
*Conventional Index of Toxicity (-) for general products*

$c_i$  Konzentration (mg/m<sup>3</sup>) der Gaskomponente  $i$  in der Kammer nach 4 bzw. 8 min Versuchsdauer  
*Concentration (mg/m<sup>3</sup>) of gas component  $i$  in the chamber at 4 or 8 min sampling time point*

$C_i$  Referenzkonzentration (mg/m<sup>3</sup>) der Gaskomponente  $i$  gemäß EN 45545-2, Tabelle C.1  
*Reference concentration (mg/m<sup>3</sup>) of gas component  $i$  according to EN 45545-2, Table C.1*

Referenzkonzentrationen nach EN 45545-2, Tabelle C.1

*Reference concentrations according to EN 45545-2, Table C.1*

| $i$ | Gaskomponente<br><i>Gas component</i>        |                 | Referenzkonzentration<br><i>Reference concentration</i><br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kohlendioxid<br><i>Carbon dioxide</i>        | CO <sub>2</sub> | 72000                                                                           |
| 2   | Kohlenmonoxid<br><i>Carbon monoxide</i>      | CO              | 1380                                                                            |
| 3   | Fluorwasserstoff<br><i>Hydrogen fluoride</i> | HF              | 25                                                                              |
| 4   | Chlorwasserstoff<br><i>Hydrogen chloride</i> | HCl             | 75                                                                              |
| 5   | Bromwasserstoff<br><i>Hydrogen bromide</i>   | HBr             | 99                                                                              |
| 6   | Cyanwasserstoff<br><i>Hydrogen cyanide</i>   | HCN             | 55                                                                              |
| 7   | Stickoxide<br><i>Nitrogen oxides</i>         | NO <sub>x</sub> | 38                                                                              |
| 8   | Schwefeldioxid<br><i>Sulfur dioxide</i>      | SO <sub>2</sub> | 262                                                                             |

### 3.2.3 Ergebnis

#### 3.2.3 Result

|                         |     | Versuch 1<br><i>Test 1</i> | Versuch 2<br><i>Test 2</i> | Versuch 3<br><i>Test 3</i> | Mittelwert<br><i>Average</i> |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CIT <sub>G, 4 min</sub> | (-) | 0.13                       | 0.10                       | 0.09                       | 0.11                         |
| CIT <sub>G, 8 min</sub> | (-) | 0.27                       | 0.13                       | 0.14                       | 0.18                         |

## 4. Hinweise

### 4. Remarks

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten des Produktes unter den besonderen Prüfbedingungen. Sie sind nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung der potenziellen Brandgefahr des Produktes in der praktischen Anwendung zu verstehen.

Von den angelieferten Probekörpern werden keine Rückstellmuster eingelagert.

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die akkreditierten Prüfverfahren sind in der Anlage der Urkunde aufgeführt und umfassen nationale, europäische und internationale Brandprüfmethode für den Verkehrssektor (Schiene, Straße, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro- und Konsumgüterbereich.

Für diese Prüfverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkkS und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen. Das multilaterale Abkommen „ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)“ regelt die gegenseitige Anerkennung der Prüfleistungen akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz, USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfleistungen kompetent durchführen kann.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert z. B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brandtechnologie eine gleichbleibend hohe Qualität der Prüfergebnisse sicher.

Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der CURRENTA Brandtechnologie erlaubt.

Stimmen die Sprachversionen nicht überein, so ist die deutsche Version als die verbindliche anzusehen.

*The test results relate only to the behavior of the product under the particular conditions of the test. They are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

*Remaining test material will not be stored.*

*CURRENTA's Fire Technology Department is a testing laboratory accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). The accredited test procedures are specified in the annex to the certificate and cover national, European and international fire test methods for the transportation sector (rail, road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer goods industries.*

*For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAkkS and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of CURRENTA's Fire Technology Department to perform the test procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized nationally and internationally.*

*CURRENTA's Fire Technology Department ensures the consistently high quality of its test results through regular participation in round robin tests, organized, for example, by CERTIFER or ISO.*

*This test report shall not be reproduced in part without the written approval of CURRENTA's Fire Technology Department.*

*If the different language versions do not correspond, the German version is to be considered as binding.*

